


Legenda	
[Symbol]	Caixa de distribuição p/ telefonia
[Symbol]	Caixa de passagem
[Symbol]	Rack padrão
[Symbol]	Tomada RJ11 a 0,30m do piso
[Symbol]	Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso
[Symbol]	Tomada RJ45 a 0,30m do piso

Legenda de condutos	
Cabeamento	
[Line]	Teto
[Line]	Baixa
[Line]	Piso
Telefônica	
[Line]	Teto
[Line]	Baixa
[Line]	Piso

Legenda detalhada	
Caixa de distribuição p/ telefonia	
Quadro p/ telefonia	
Caixa distribuição geral p/ telefonia N° 4 (A=60, L=60, P=12)cm	1pc
Caixa de passagem	
Caixa de passagem - embutir	
Alvenaria 300x300x300mm	1pc
Tampa 300x300x50mm	1pc
Rack padrão	
Acessórios Cabeamento - Rack	
Gabinete padrão 19"	
Base soleira	1pc
Perfil de montagem	1pc
Placa acionamento ventiladores	1pc
Tampa inferior bipartida	1pc
Unidade de ventilação	1pc
Rack	
Gabinete 19" - porta acrílico fumê 12U x 470mm	1pc
Tomada RJ11 a 0,30m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	1pc
Dispositivo Telefônico - embutir	
Placa PVC Placa 4x2"	1pc
Tomada RJ11	1pc
Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso	
Acessórios Cabeamento - Metálico	
Conector RJ45 (CM8v)	2pc
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	1pc
Dispositivo de Cabeamento - embutir	
Placa 2x4" - Bege 2 módulos - RJ45	1pc
Tomada RJ45 a 0,30m do piso	
Acessórios Cabeamento - Metálico	
Conector RJ45 (CM8v)	1pc
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	1pc
Dispositivo de Cabeamento - embutir	
Placa 2x4" - Bege 1 módulo - RJ45	1pc

Legenda das indicações	
RJ45(1)	Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - baixa
RJ45(2)	Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 módulos - baixa
RJ11	Pontos de telefonia - RJ11 - baixa
12U	Gabinete 19" - porta acrílico fumê - 12U x 470mm

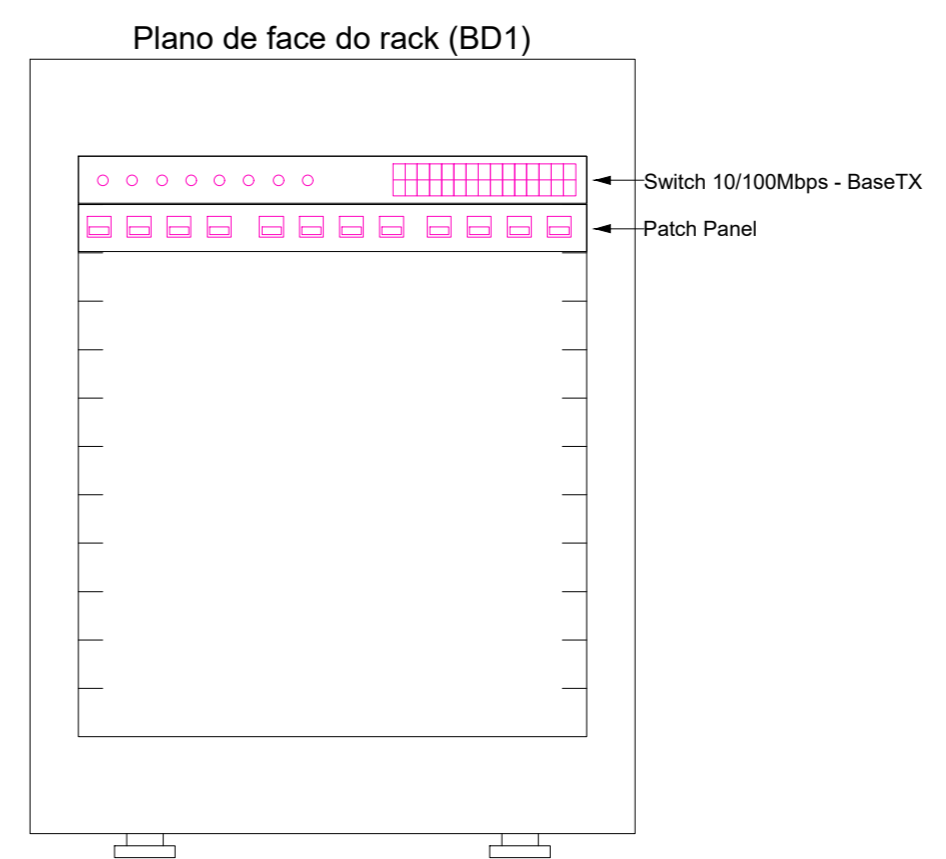

Esquema lógico (BD1)	
SW01	32xRJ45 (F)
PP01	48xRJ45 (F) 48x110 IDC - 4P (T)

→ 26xRJ45 - Blindado

REVISÕES			
R01	ADEQUAÇÕES PRED - ALTERAÇÕES NO PROJETO	FEVEREIRO/2022	MATEUS
R00	VERSÃO ORIGINAL	2019	SRRMJ
REV	MODIFICAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

OBSERVAÇÃO:  
O PROJETO APRESENTADO REFERE-SE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PROJETO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE DE NEO AMBIENTAL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., RESPONSÁVEL TÉCNICO ARQUITETO ERALDO LIRANI, CAU A32.200-8, SOB O RRT N°436823. CABE A XXXXXX(EMPRESA)XXXXXXXX. APENAS A RESPONSABILIDADE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO.

**PARANÁ**  
SECRETARIA DAS CIDADES

**NOME DA PREFEITURA**  
**NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL RESPONSÁVEL**

PROPRIETÁRIO: NOME DA PREFEITURA	MUNICÍPIO: ONDE SERÁ IMPLANTADO
OBRA: PROJETO PADRÃO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ÁREA A CONSTRUIR: 206,65m²
LOCAL: ENDEREÇO	TIPO: CONSTRUÇÃO
AUTORES: PROJ. PADRÃO REG. PROF. ARQ. ERALDO LIRANI CAU - CAU/ A32.200-8	PROJETO: <b>TELEFONE E LÓGICA</b>
PROJ. DE IMPLANTAÇÃO REG. PROF. ARQ/ENG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - CAU/CREA XXXXXX	REFERÊNCIA: <b>PROJETO PADRÃO</b>
RESP. TÉCNICO OBRA REG. PROF. ARQ/ENG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - CAU/CREA XXXXXX	DESENHO: FK
NEO AMBIENTAL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA CNPJ 06.318.400/0001-26 CREA: R. DO HERVAL 637 CEP 80050/205 CRISTO REI CURITIBA PARANÁ CEP: 80050/205 projetos@neoambiental.net.br / www.neoambiental.net.br TELEFONE: 041 3262-1236 / 041 9991-0463	DATA: NOVEMBRO 2019 ESCALA DO DESENHO: INDICADA ARQUIVO: TEL_CRAS_PADRÃO2022_R00.dwg

TEL  
**01 01**